

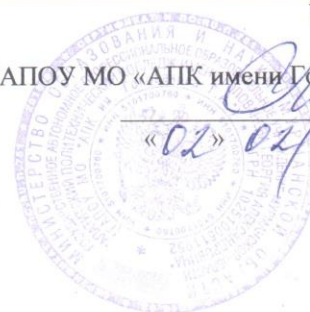


Министерство образования и науки Мурманской области  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Мурманской области  
«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»  
ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»  
г. Апатиты, ул. Энергетическая д.35  
тел.: 8-81555-6-28-21, факс: 8-81555-6-28-21  
E-mail: apc@apatity-college.ru

СОГЛАСОВАНО  
С Советом ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»  
Председатель совета  
  
Г.А. Солодовникова  
«02» февраля 2021 г.  
Протокол № 88

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»  
  
Л.В. Гришина  
«02» 02  
2021 г.



## ИНСТРУКЦИЯ

### о порядке действий дежурного (вахтер или сторож) при поступлении сигнала о пожаре или повреждении на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

ИПБ-14-2021

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления ОБЯЗАНЫ:

1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации и осуществить сброс сигнала;
2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «101», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании Директору колледжа.

2. При ПОЖАРЕ:

1. Объявить тревогу, доложить обстановку Директору колледжа;
2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.
3. Обеспечить (организовать) эвакуацию обучающихся и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;
4. Организовать эвакуацию обучающихся, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;
3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.
4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Разработал специалист по ОТ и ПБ  Рожкова А.А.